


Havárie hlavního vodovodního přivaděče v Mělčanech

V únoru se opakovala havárie na hlavním přivaděči pitné vody z Chlumu do Dobrušky v místě podchodu vodovodu pod Zlatým potokem v Mělčanech. Pracovníci AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou pod vedením předáka Romana Holuba odstraňovali poruchy dva dlouhé mrazivé dny a noci v ledové vodě. Patří jim velké poděkování za to, jak se s havarijní situací vypořádali. Obyvatelé Dobrušky měli zároveň velké štěstí. Kdyby ke druhé havárii došlo o dva dny později, technicky by oprava nešla řešit několik dní kvůli vysokému průtoku vody na hranici prvního stupně povodňové aktivity. Opakovaná mimořádná událost způsobená haváriemi a neadekvátní rozhořčené reakce některých lidí daly vzniknout myšlence seznámit je detailněji s tím, odkud pitná voda do dobušských domácností přitéká a co se děje v případě jejího nedostatku. Dobrušský veřejný vodovodní řád je v současnosti zásobován ze dvou zdrojů:

- tzv. vysoké pásmo z vodojemu na Chlumu
- tzv. nízké pásmo z vrtu u gymnázia v Pulicích, potažmo z vodojemu u městského hřbitova, do něhož je voda přečerpávána.

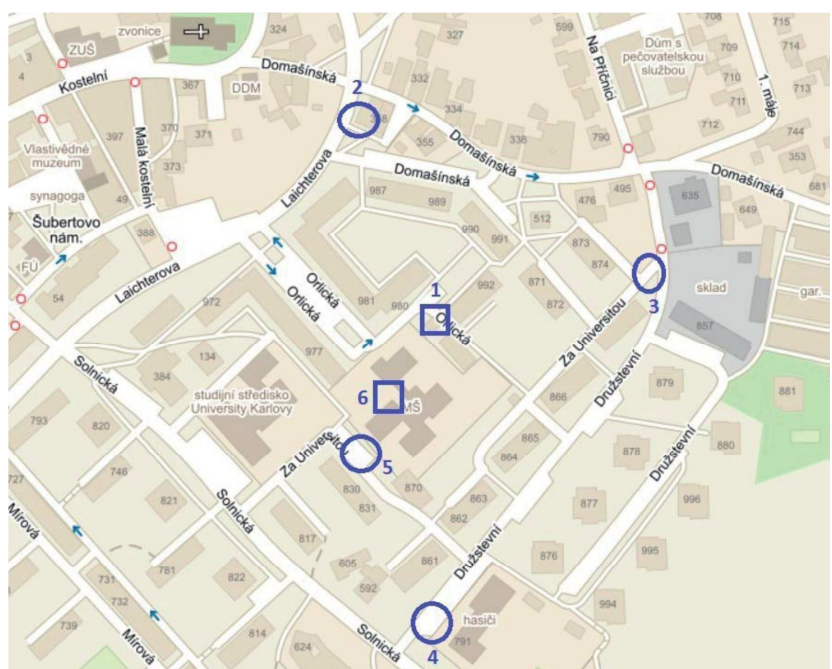

Na mapce na straně 2 je červenou barvou znázorněna hranice tvořící při standardním nekonzfliktním průběhu rozdělování vody z uvedených dvou zdrojů. V modře šrafovaném prostoru je zásobování z vodojemu u hřbitova, zelené šrafování představuje zásobování z vodojemu na Chlumu. Zároveň na vodovodním řádu existuje systém záklopek a ventilů, které umožňují zcela zastavit vodu, nebo ji přepustit z jednoho pásma do druhého. Tím je v určité míře zabezpečeno co nejplynulejší zásobování domácností, úřadů, škol a firem v případě nečekané havárie na vodovodním řádu. Pokud dojde k větší havárii v uvedeném nízkém pásmu, lze toto pásmo bez problémů dotovat vodou z vysokého pásma, které je několikanásobně vydatnější. Pokud dojde k havárii ve vysokém pásmu, nastává problém, protože voda z nízkého pásma nestačí doplňovat celý vodovodní řád v obou pásmech. K tomu došlo v únoru. Z vysokého pásma jsou vodou zásobována hlavní městská sídliště s vysoko podlažními bytovými domy, proto se nedostatek vody dotýká mnohem více lidí. Únorové havárie odhalily skutečnost, že občané v ulicích Javorová (včetně ZŠ Františka Kupky), Mirová a Soňická, kde došlo pouze ke snížení tlaku, pocítili nedostatek vody méně než v ulicích Orlická, Za Universitou, Družstevní, Laichterova a v obecních částech Doly, Křovice, Běstvin, Chábory, kde došlo k úplnému přerušení dodávky vody. Občany o haváriích průběžně informovala hlášení městského rozhlasu a další městské informační kanály. Zde lze těžko hledat větší rezervy. Při havárii zajišťovala společnost AQUA SERVIS, a.s. rozvoz pitné

vody v cisternách. Nebyl dokonalý, proto po schůzce s panem Holubem vznikl nový plán rozvozu pitné vody. Rozmístění cisternových vozů na sídlištích zachycuje plánek na této straně. Stacionární nádrž o objemu 1 m³ bude umístěna v areálu MŠ Za Universitou. Stacionární kontejner o objemu 3 m³ bude umístěn u prodejny Romance uprostřed sídliště a bude průběžně doplňován. Cisternový vůz o objemu 4 m³ bude přejíždět dobrušským sídlištěm mezi čtyřmi stanovišti - u prodejny Marta, u areálu Technických služeb, u hasičské zbrojnice a u vchodu do mateřské školy Za Universitou. Druhý cisternový vůz o objemu 12 m³ bude zásobovat domašínský vodojem, Domašín a případně sídliště a další stanoviště podle momentální situace. Oba cisternové vozy by měly být vybaveny megafonem, o což AQUA SERVIS, a.s. požádáme, a zůstanou na jednotlivých stanovištích alespoň 30 minut, aby lidé měli dostatek času dojít si pro vodu. Menší cisternový vůz Citroen Jumper zajistí zásobování Běstvin, Křovic, Dolů, Chábor a Podbřezí. Vůz je vybaven megafonem. Na místě zastaví minimálně na 15 až 20 minut. V Křovicích bude mít navíc tři základní stanoviště - u mostu, na křižovatce u hřiště a u bytovky. Vodovodním haváriím nebo plánovaným odstávkám dodávky vody při výměně vodovodního potrubí se nevyhneme ani v budoucnu. Doufáme, že uvedené informace a přijatá opatření pomohou nepříjemnosti s nimi spojené snáze překonat.

Petr Poláček, místostarosta